



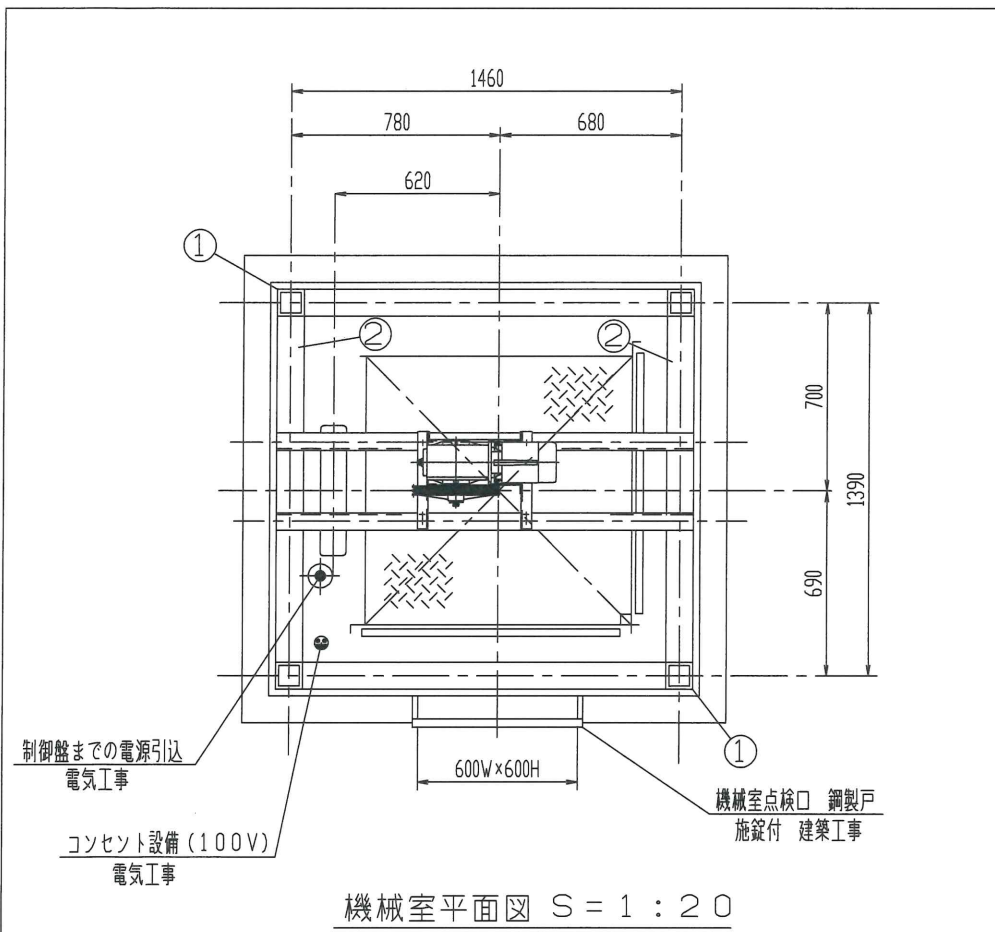


機械室平面図 S = 1 : 2 0

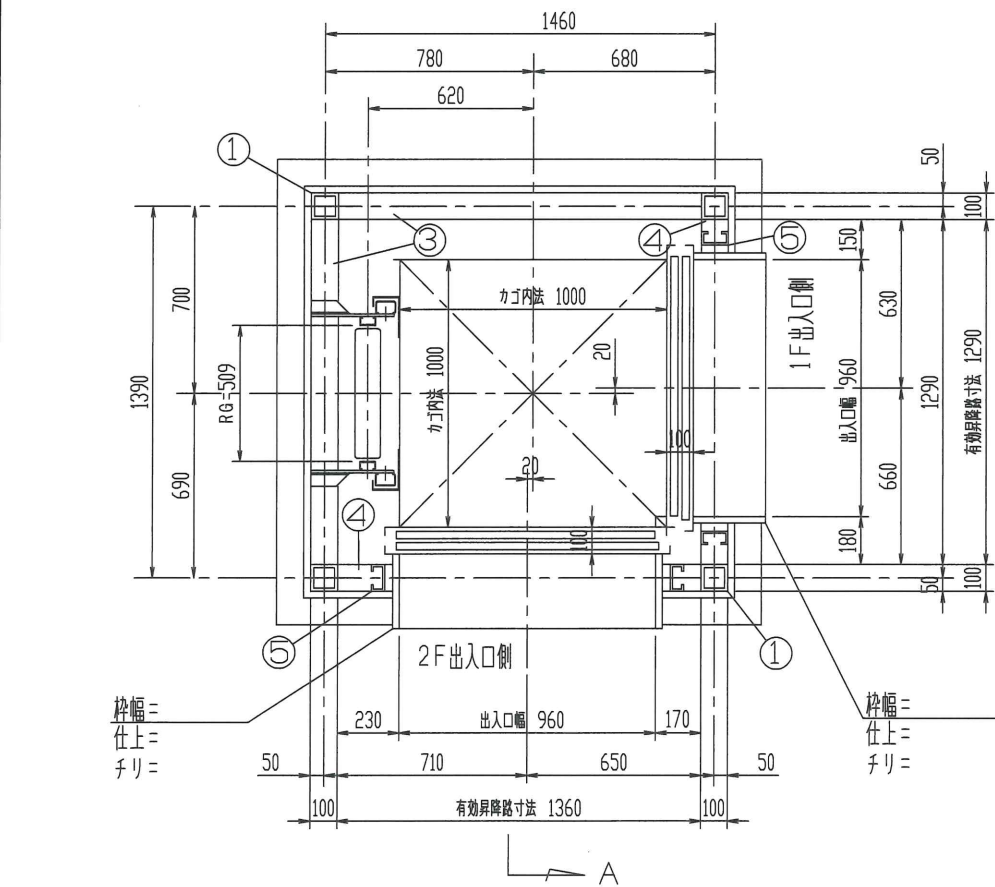


昇降路平面図 S = 1 : 2 0


建築工事		
符号	部材	名称
①	□100×100×3.2	柱
②	H100×100×6×8	マッソビーム受け
③	□100×50×20×3.2	レールブラケット受け
④	□100×100×3.2	敷居受け
⑤	□100×50×20×3.2	三方枠取付材

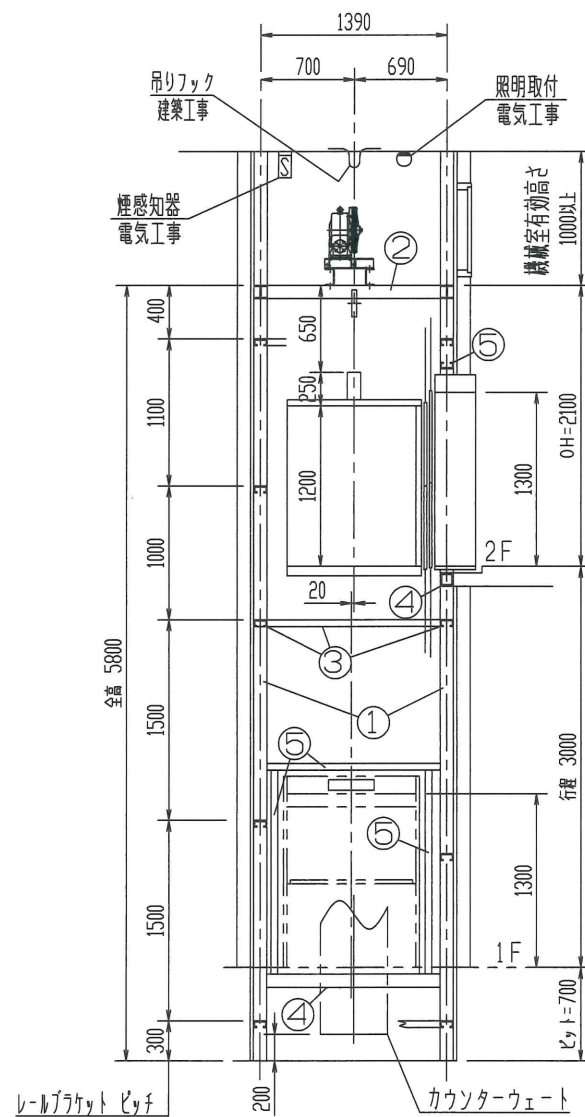


昇降路断面図 S = 1 : 4 0
(A - A 矢視)

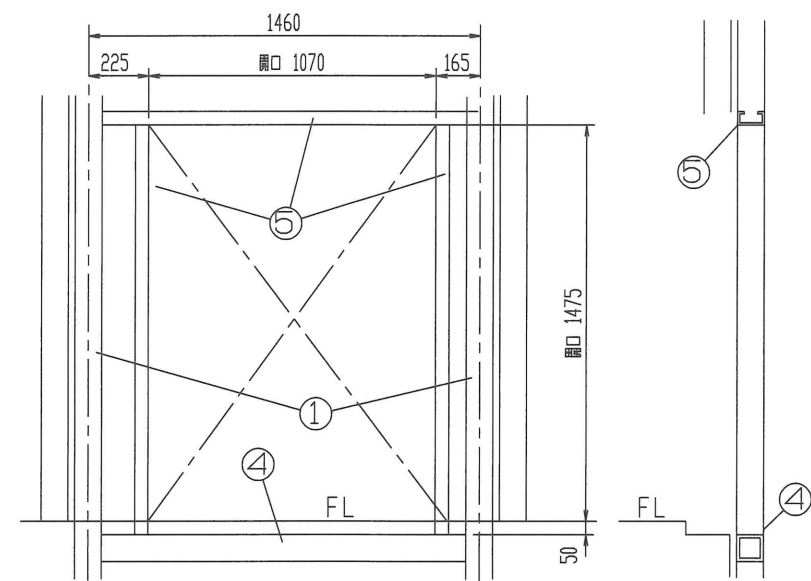

2 F L 出入口正面鉄骨孔明図及び断面図 S = 1 : 2 0

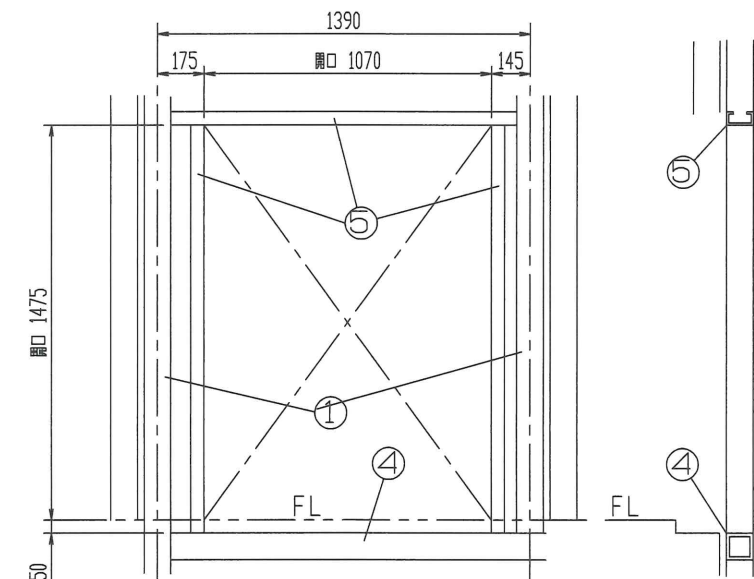

1 F L 出入口正面鉄骨孔明図及び断面図 S = 1 : 2 0

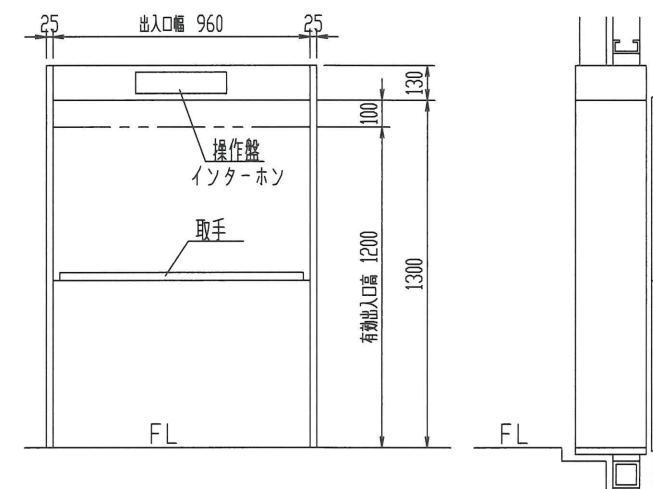

出入口正面図及び断面図 S = 1 : 2 0

仕 様		
用途	小荷物用	
型式	SL-300-L45	
最大積載量	300kg	
電動機	3相 200V60Hz 2.2kW	
昇降速度	45 m/min	
制御方式	インバータ制御	
操作方式	相互階操作方式	
行程	3 m 000	
全高	5 m 800	
停止個所	側面側 1 階	2 停止
	正面側 2 階	
カゴ内法	1000W×1000D×1200H	
有効出入口寸法	960W×1200H	
出入口扉（手）	2枚扉上下開き式	
カゴ扉（手）	2枚扉上下開き式	
標示装置	使用中灯・位置表示灯（到着灯兼用）	
連絡装置	インターホン	
ワイヤロープ	径 8mm	2本掛
ガイドレール	カゴ側	□75×45×15
	ウェイト側	□60×30×10
安全装置	ドアスイッチ、ドアロック	
カウンターウェイト	45% 加減式	
その他の装置	到着ブザー、扉開放厳禁ブザー	
	空転防止装置、	
	出入口扉遮炎対策済	

出入口意匠	
三方枠	鋼板1.6tウレタン樹脂塗装
扉	鋼板1.6tウレタン樹脂塗装
敷居	L50×L50×6 ステンレス鋼板貼付

カゴ意匠	
天井	鋼板1.6tウレタン樹脂塗装
壁	鋼板1.6tウレタン樹脂塗装
床	編鋼板ウレタン樹脂塗装
扉	鋼板1.6tウレタン樹脂塗装

※出入口は板厚1.5mm以上であり、エレベータ協会標準JEAS-207Aに定めた構造を採用していますので、平12建第1369号による特定防火設備と見なされます。

除外工事。確認事項

建築工事関係除外工事

- 昇降路の築造及びピット防水工事。
- 各階出入口の孔あけ工事。
- 三方枠取付後の三方枠回りのモルタル詰め及び仕上工事。
- 機械室の築造工事及び点検口(施錠付鋼板製扉式)設置工事。
- 昇降路頂部又は機械室天井部の煙感知機取付工事。
- 機械室天井又は昇降路頂部にフック(0.5ton)の設置工事。

設備工事関係除外工事

- 動力電源(接地線を含む)及び照明用電源(AC100V)の、機械室制御盤迄の引込工事。
- 機械室の照明設備及び点検用コンセント設備工事。

確認事項

- 昇降路及び機械室内に他用途の配管、ダクトが露出しないこと。
- 昇降路壁には配管類を埋め込まないこと。
- 機械室出入口扉は施錠付鋼板製とすること。
- 電源電圧の変動率は+5~-5%以内のこと。

殿 納			
小荷物専用昇降機据付図			
工番	担当	製図	日付
サソリフト 株式会社 サソリフト			
図番	SL-300-L45		