



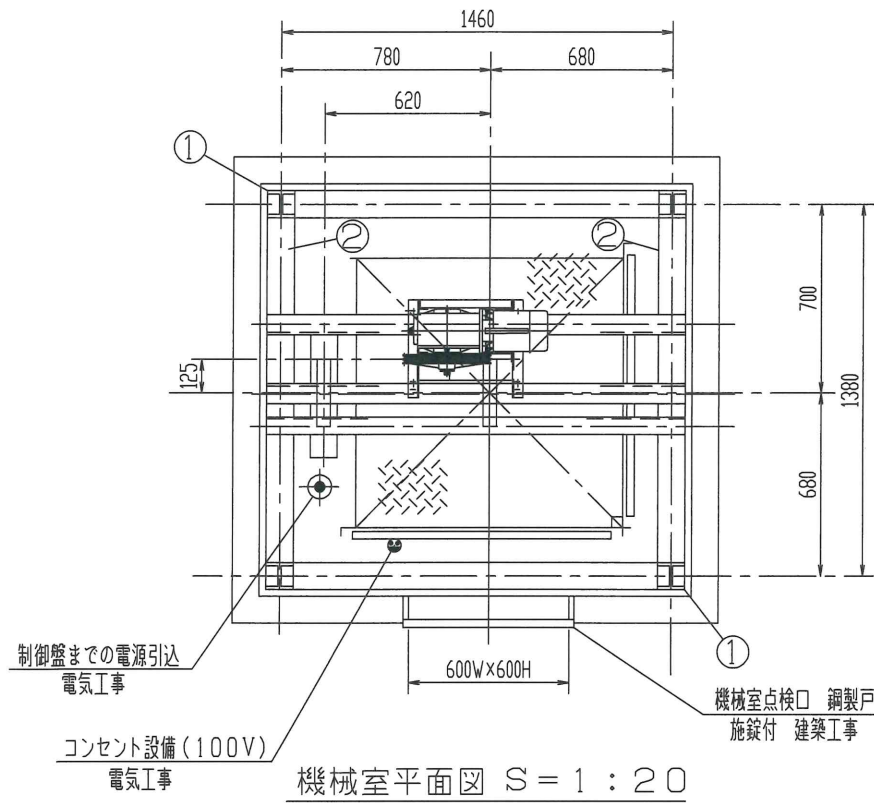


機械室平面図 S = 1 : 2 0

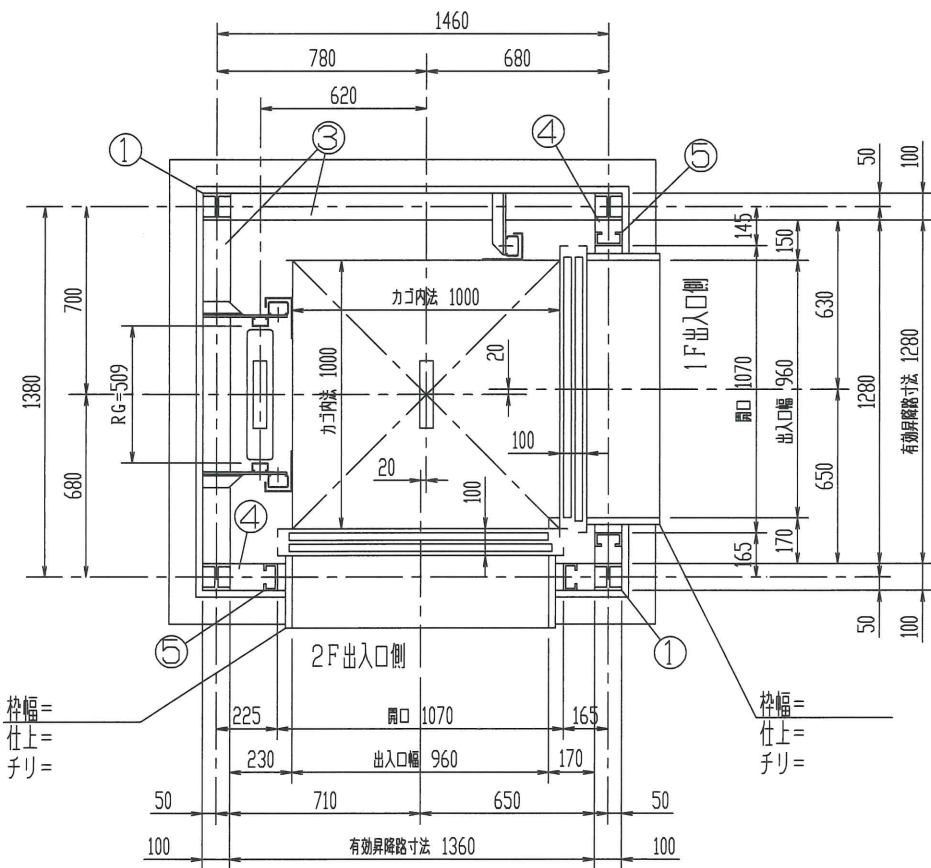


昇降路平面図 S = 1 : 2 0

建築工事


符号	部材	名称
①	H100×100×6×8	柱
②	H100×100×6×8	マシンビーム受け
③	C100×50×20×3.2	レールブラケット受け
④	□100×100×3.2	敷居受け
⑤	C100×50×20×3.2	三方枠取付材

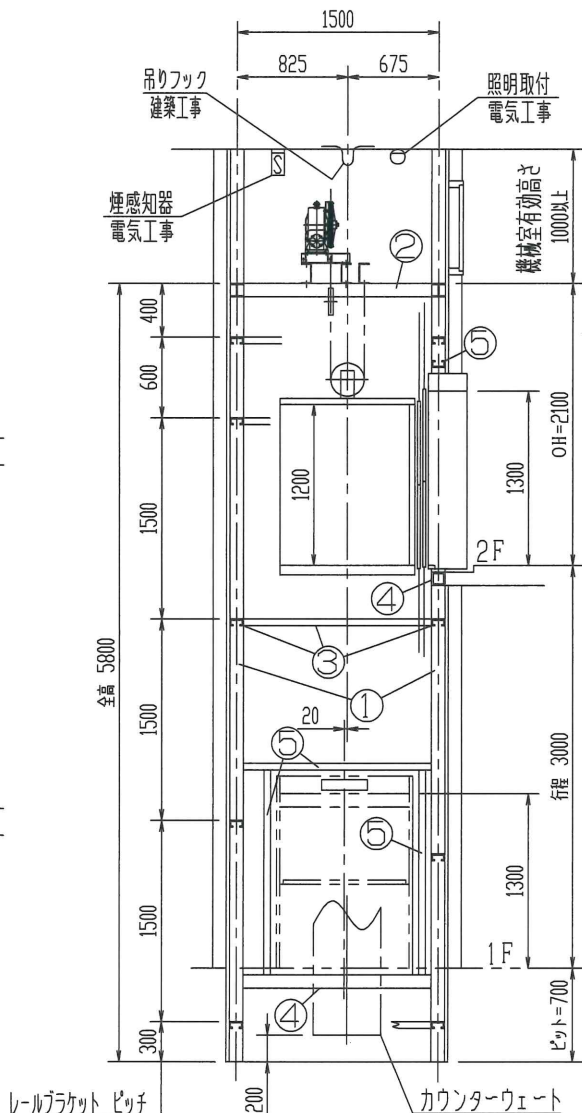


昇降路断面図 S = 1 : 4 0
(A-A矢視)

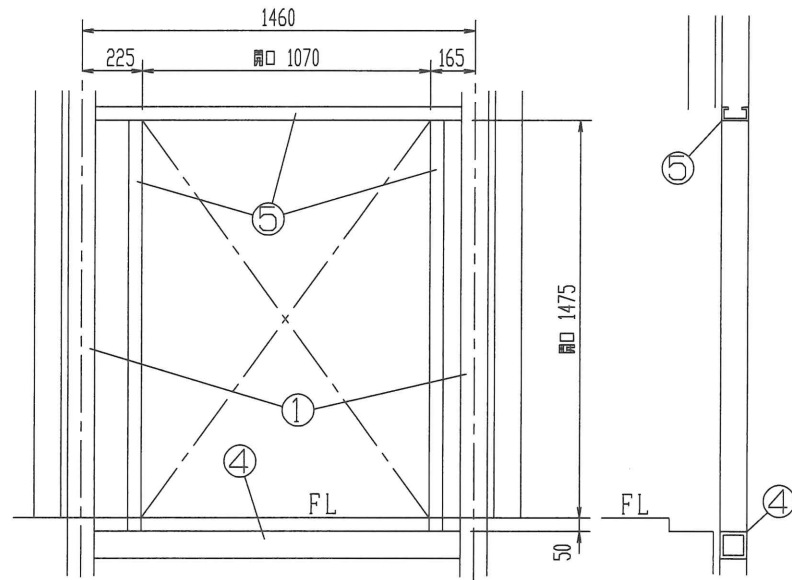

2 F L 出入口正面鉄骨孔明図及び断面図 S = 1 : 2 0

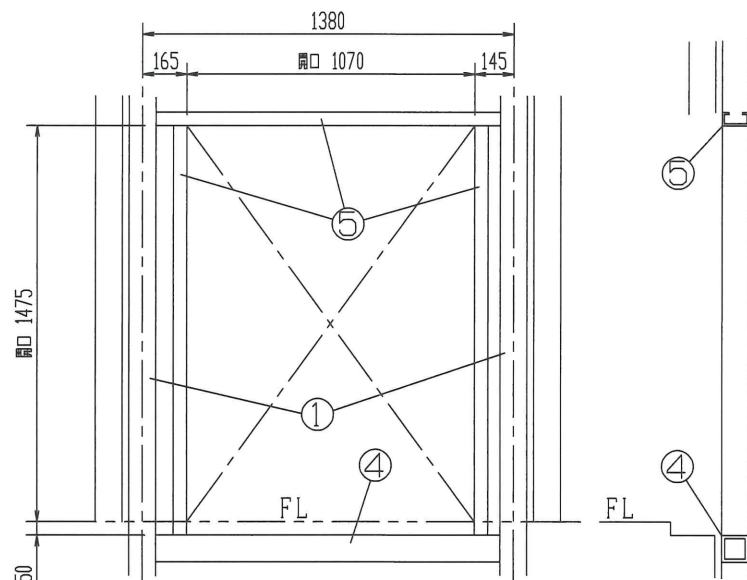

1 F L 出入口正面鉄骨孔明図及び断面図 S = 1 : 2 0

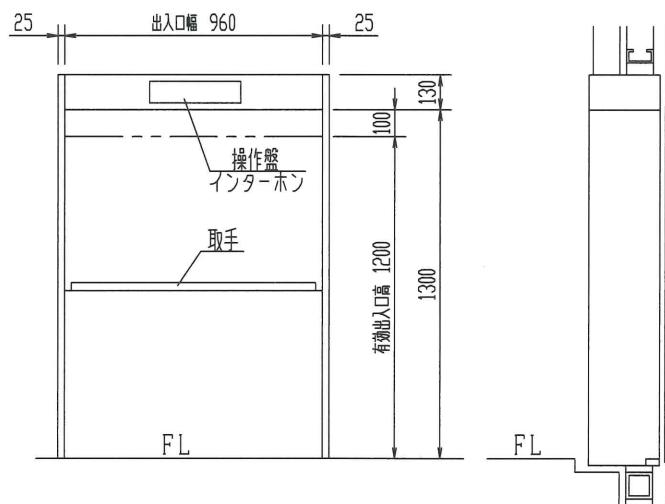

出入口正面図及び断面図 S = 1 : 2 0

仕 様	
用途	小荷物用
型式	SL-500-L22
最大積載量	500kg
電動機	3相 200V 60Hz 2.2kW
昇降速度	22m/min
制御方式	インバータ制御
操作方式	相互階操作方式
行程	3m 000
全高	5m 800
停止箇所	側面側 1 階 正面側 2 階 2 停止
カゴ内法	1000W×1000D×1200H
有効出入口寸法	960W×1200H
出入口扉(手)	2枚扉上下開き式
カゴ扉(手)	2枚扉上下開き式
標示装置	使用中灯・位置表示灯(到着灯兼用)
連絡装置	インターホン
ワイヤロープ	径 8mm 2本掛
ガイドレール	カゴ側 C75×45×15 ウェイト側 C60×30×10
安全装置	ドアスイッチ, ドアロック
カウンターウェイト	45% 加減式
その他の装置	到着ブザー, 扉開放厳禁ブザー 空転防止装置, 出入口扉=遮炎対策済

出入口意匠	
三方枠	鋼板1.6tウレタン樹脂塗装
扉	鋼板1.6tウレタン樹脂塗装
膳板	
敷居	L50×50×6 ステンレス鋼板貼付

カゴ意匠	
天井	鋼板1.6tウレタン樹脂塗装
壁	鋼板1.6tウレタン樹脂塗装
床	編鋼板ウレタン樹脂塗装
棚板(二段)	
扉	鋼板1.6tウレタン樹脂塗装

※出入口は板厚1.5mm以上であり、エレベータ協会標準J-EAS-207Aに定めた構造を採用していますので、平12建告第1369号による特定防火設備と見なされます。

除外工事。確認事項

建築工事関係除外工事

- 1.昇降路の築造及びピット防水工事。
- 2.各階出入口の孔あけ工事。
- 3.三方枠取付後の三方枠回りのモルタル詰め及び仕上工事。
- 4.機械室の築造工事及び吊点検口(施錠付鋼板製一式)設置工事。
- 5.昇降路頂部又は機械室天井部の煙感知機取付工事。
- 6.機械室天井又は昇降路頂部にフック(0.5ton)の設置工事。

設備工事関係除外工事

- 1.動力電源(接地線を含む)及び照明用電源(AC100V)の、機械室制御盤迄の引込工事。
- 2.機械室の照明設備及び点検用コンセント設備工事。

確認事項

- 1.昇降路及び機械室内に他用途の配管、ダクトが露出しないこと。
- 2.昇降路壁には配管類を埋め込まないこと。
- 3.機械室出入口扉は施錠付鋼板製とすること。
- 4.電源電圧の変動率は+5～-5%以内のこと。

取 扱			
小荷物専用昇降機据付図			
工番	担当	製図	日付
サンリフト 株式会社 サンリフト			
図番	SL-500-L22		