



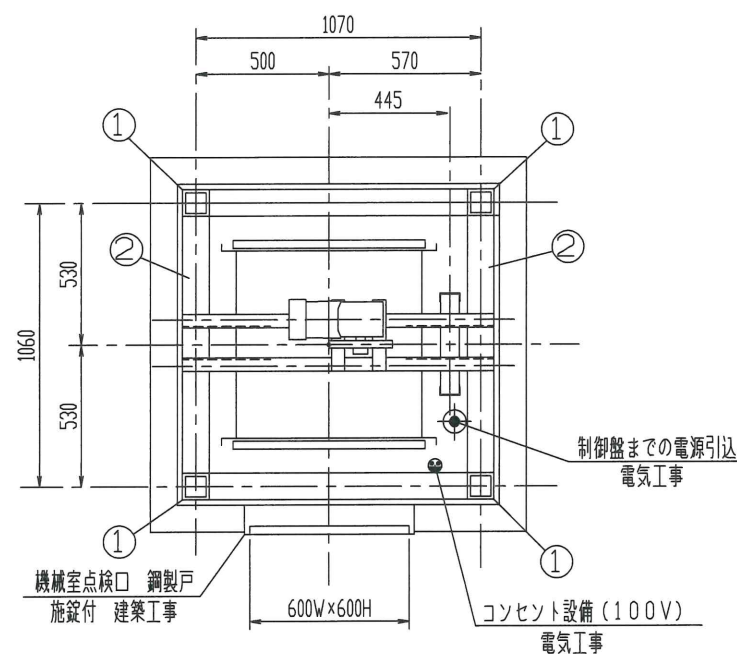


機械室平面図 S = 1 : 2 0

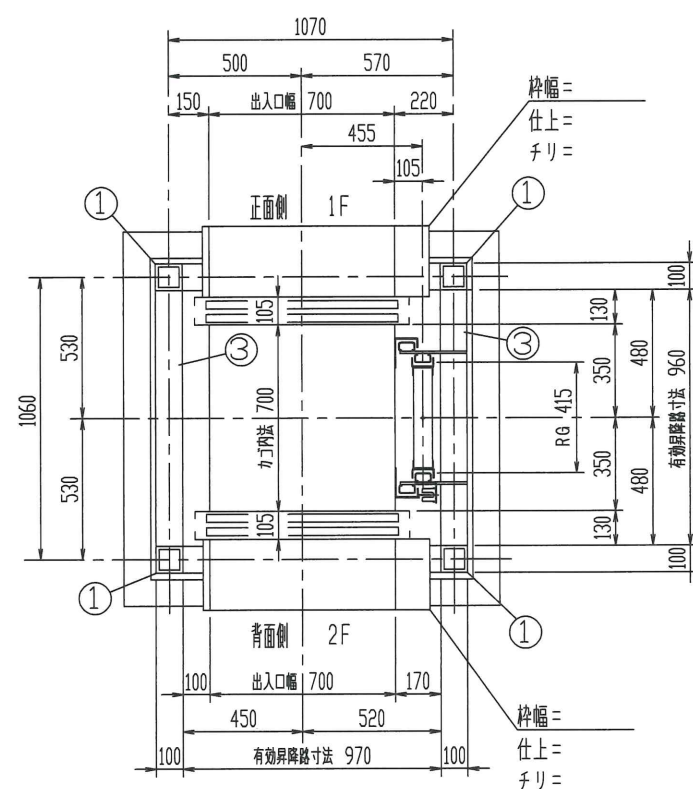


昇降路平面図 S = 1 : 2 0

建築工事


符号	部材	名称
①	□100×100×3.2	柱
②	H100×100×6×8	マッソビーム受け
③	C100×50×20×3.2	レールブラケット受け
④	C100×50×20×3.2	三方枠取付材

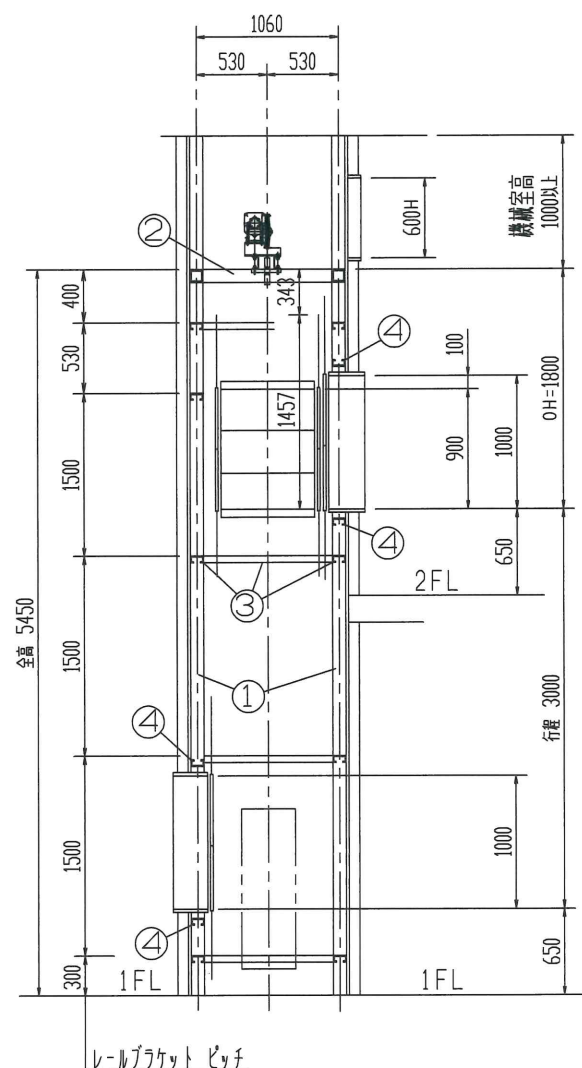

昇降路断面図 S = 1 : 4 0

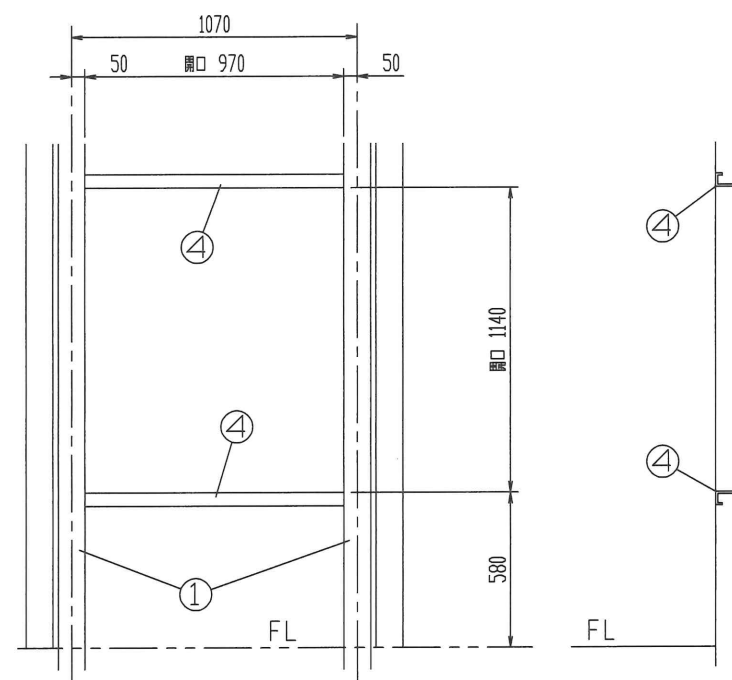

出入口正面鉄骨孔明図及び断面図 S = 1 : 2 0

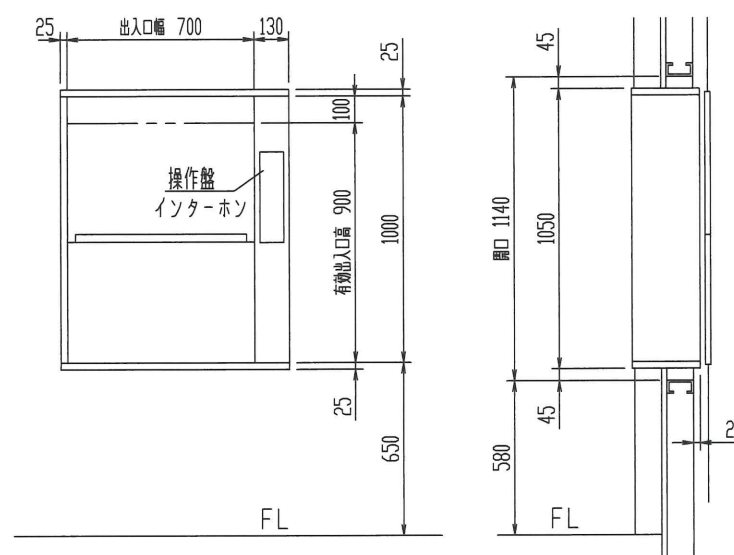

出入口正面図及び断面図 S = 1 : 2 0

本図は背面側2F出入口を示す、正面側1F出入口は本図と左右勝手反対とする。

仕 様	
用途	小荷物用
型式	ST-100-D45
最大積載量	100kg
電動機	3相 200V 60Hz 0.75kW
昇降速度	45 m/min
制御方式	インバータ制御
操作方式	相互階操作方式
行程	3m 000
全高	5m 450
停止個所	正面側 1 階 2 停止 背面側 2 階
カゴ内法	700W× 700D× 900H
有効出入口寸法	700W× 900H
出入口扉 (手)	2枚扉上下開き式
カゴ扉 (手)	2枚扉上下開き式
標示装置	使用中灯・位置表示灯 (到着灯兼用)
連絡装置	インターホン
ワイヤロープ	径 6mm 2本掛
ガイドレール	カゴ側 C60×30×10 ウェイト側 C60×30×10
安全装置	ドアスイッチ、ドアロック
カウンターウェイト	45% 加減式
その他の装置	到着ブザー、扉開放厳禁ブザー 空転防止装置、

出入口意匠	
三方枠	鋼板1.6tウレタン樹脂塗装
扉	鋼板1.6tウレタン樹脂塗装
膳板	ステンレス鋼板1.5tヘヤライン仕上

カゴ意匠	
天井	鋼板1.6tウレタン樹脂塗装
壁	鋼板1.6tウレタン樹脂塗装
床	ステンレス鋼板1.5tヘヤライン仕上
棚板 (二段)	ステンレス鋼板1.5tヘヤライン仕上
扉	鋼板1.6tウレタン樹脂塗装

※出入口は板厚1.5mm以上であり、エレベータ協会標準JEAS-207Aに定めた構造を採用していますので、平12建告第1369号による特定防火設備と見なされます。

除外工事。確認事項

建築工事関係除外工事

1. 昇降路の築造及びビッド防水工事。
2. 各階出入口の孔あけ工事。
3. 三方枠取付後の三方枠回りのモルタル詰め及び仕上工事。
4. 機械室の築造工事及び点検口 (施錠付鋼板製扉式) 設置工事。
5. 昇降路頂部又は機械室天井部の煙感知機取付工事。
6. 機械室天井又は昇降路頂部にフック (0.5ton) の設置工事。

設備工事関係除外工事

1. 動力電源 (接地線を含む) 及び照明用電源 (AC100V) の、機械室制御盤迄の引込工事。
2. 機械室の照明設備及び点検用コンセント設備工事。

確認事項

1. 昇降路及び機械室内に他用途の配管、ダクトが露出しないこと。
2. 昇降路壁には配管類を埋め込まないこと。
3. 機械室出入口扉は施錠付鋼板製とすること。
4. 電源電圧の変動率は+5%～-5%以内のこと。

殿納			
小荷物専用昇降機据付図			
工番	担当	製図	日付
サソリフト 株式会社 サソリフト			
図番	ST-100-D45		