



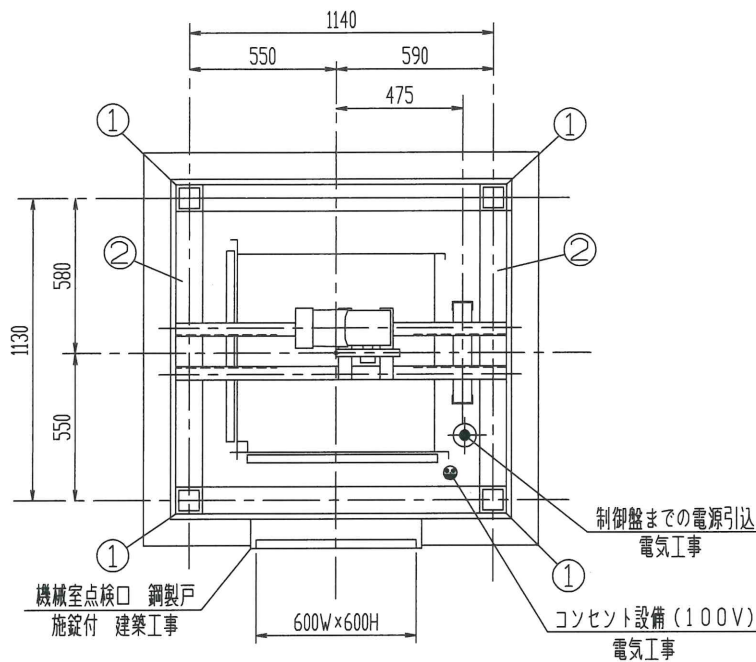


機械室平面図 S = 1 : 2 0

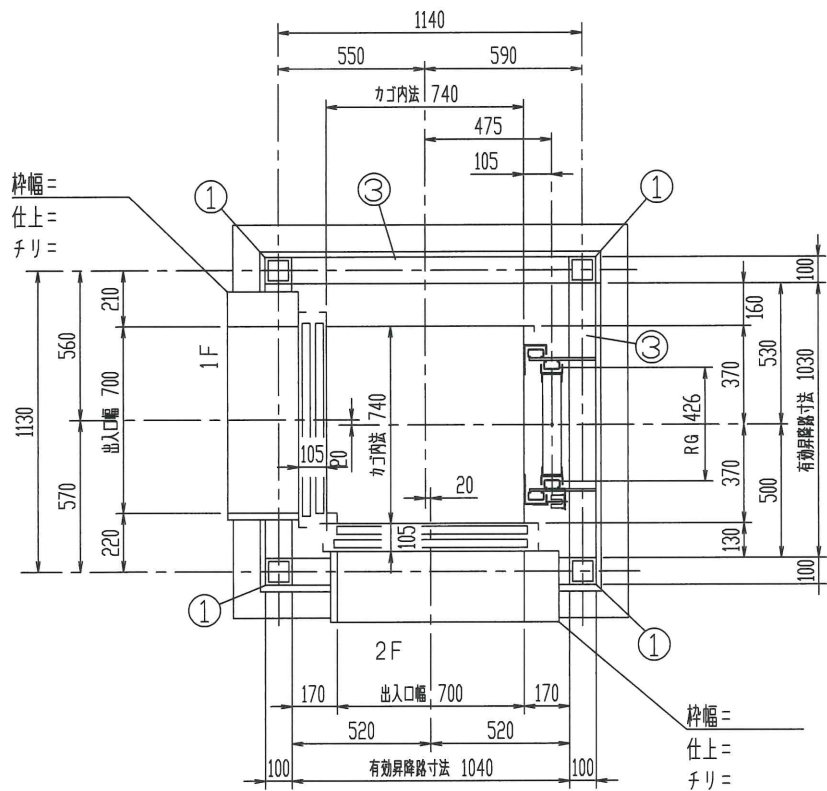


昇降路平面図 S = 1 : 2 0


建築工事		
符号	部材	名称
①	□100×100×3.2	柱
②	H100×100×6×8	マシソビーム受け
③	C100×50×20×3.2	レールブラケット受け
④	C100×50×20×3.2	三方枠取付材

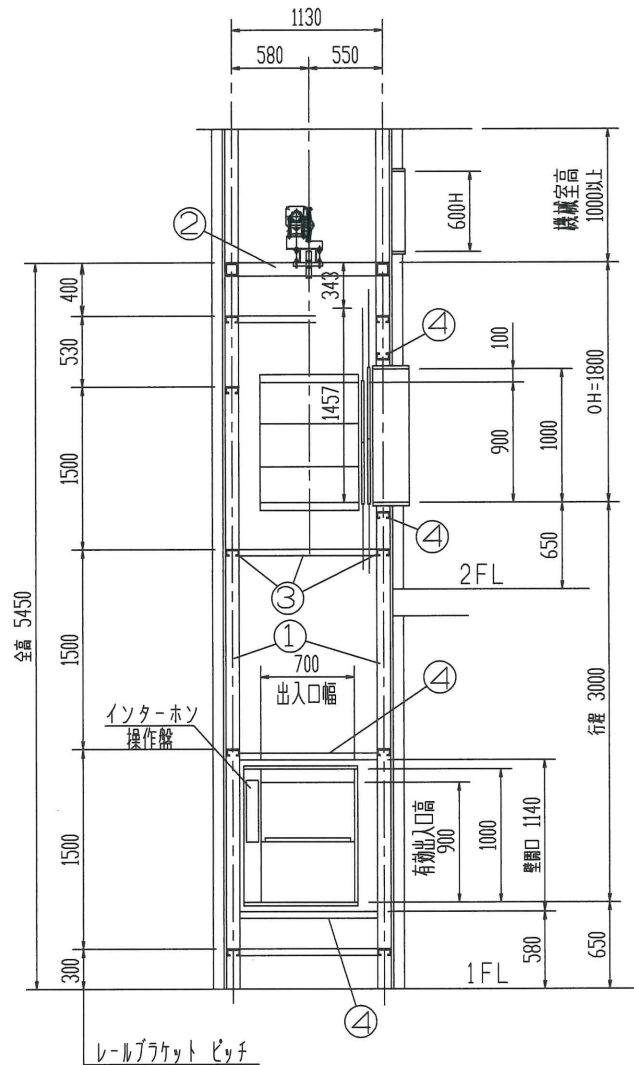

昇降路断面図 S = 1 : 4 0

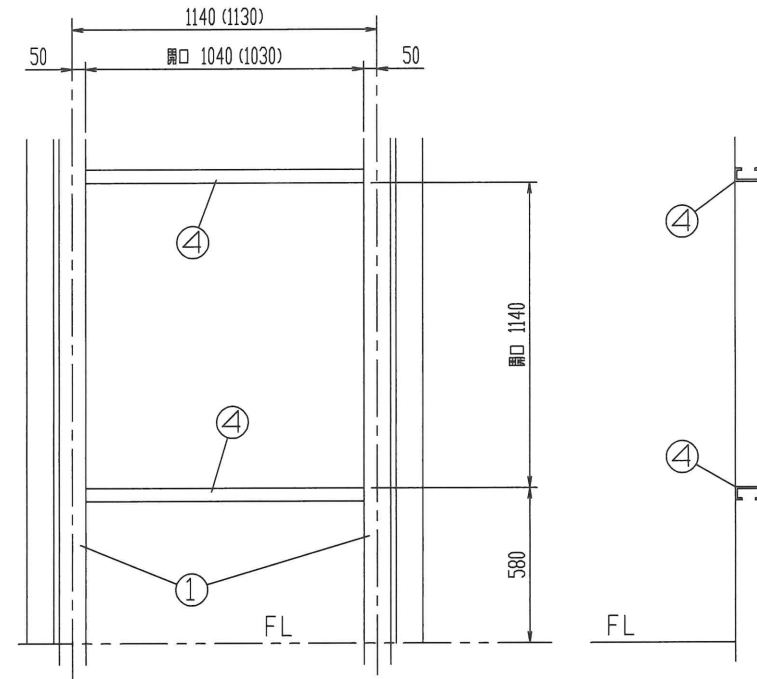

出入口正面鉄骨孔明図及び断面図 S = 1 : 2 0

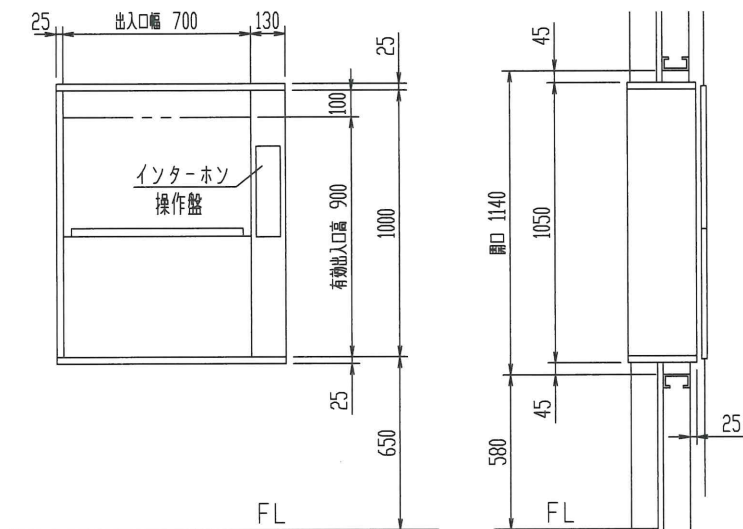

出入口正面図及び断面図 S = 1 : 2 0

本図は2F出入口を示す、1F出入口は本図と左右勝手反対とする。

仕 様	
用途	小荷物用
型式	ST-100-L45
最大積載量	100kg
電動機	3相 200V 60Hz 0.75kW
昇降速度	45 m/min
制御方式	インバータ制御
操作方式	相互階操作方式
行程	3 m 000
全高	5 m 450
停止箇所	側面側 1 階 正面側 2 階 2 停止
カゴ内法	740W× 740D× 900H
有効出入口寸法	700W× 900H
出入口扉 (手)	2枚扉上下開き式
カゴ扉 (手)	2枚扉上下開き式
標示装置	使用中灯・位置表示灯 (到着灯兼用)
連絡装置	インターホン
ワイヤロープ	径 6mm 2本掛
ガイドレール	カゴ側 □60×30×10 ウェイト側 □60×30×10
安全装置	ドアスイッチ、ドアロック
カウンターウェイト	45% 加減式
その他の装置	到着ブザー、扉開放厳禁ブザー 空転防止装置、

出入口意匠	
三方枠	鋼板1.6tウレタン樹脂塗装
扉	鋼板1.6tウレタン樹脂塗装
膳板	ステンレス鋼板1.5tヘヤーライン仕上

カゴ意匠	
天井	鋼板1.6tウレタン樹脂塗装
壁	鋼板1.6tウレタン樹脂塗装
床	ステンレス鋼板1.5tヘヤーライン仕上
棚板 (二段)	ステンレス鋼板1.5tヘヤーライン仕上
扉	鋼板1.6tウレタン樹脂塗装

※出入口は板厚1.5mm以上であり、エレベータ協会標準JEAS-207Aに定めた構造を採用していますので、平12建第1369号による特定防火設備と見なされます。

除外工事。確認事項

- 建築工事関係除外工事
- 1.昇降路の築造及びビッド防水工事。
 - 2.各階出入口の孔あけ工事。
 - 3.三方枠取付後の三方枠回りのモルタル詰め及び仕上工事。
 - 4.機械室の築造工事及び点検口 (施錠付鋼板製扉一式) 設置工事。
 - 5.昇降路頂部又は機械室天井部の煙感知機取付工事。
 - 6.機械室天井又は昇降路頂部にフック (0.5ton) の設置工事。

- 設備工事関係除外工事
- 1.動力電源 (接地線を含む) 及び照明用電源 (AC100V) の、機械室制御盤迄の引込工事。
 - 2.機械室の照明設備及び点検用コンセント設備工事。

- 確認事項
- 1.昇降路及び機械室内に他用途の配管、ダクトが露出しないこと。
 - 2.昇降路壁には配管類を埋め込まないこと。
 - 3.機械室出入口扉は施錠付鋼板製とすること。
 - 4.電源電圧の変動率は+5～-5%以内のこと。

殿納			
小荷物専用昇降機据付図			
工番	担当	製図	日付
サソリフト 株式会社 サソリフト			
図番	ST-100-L45		