



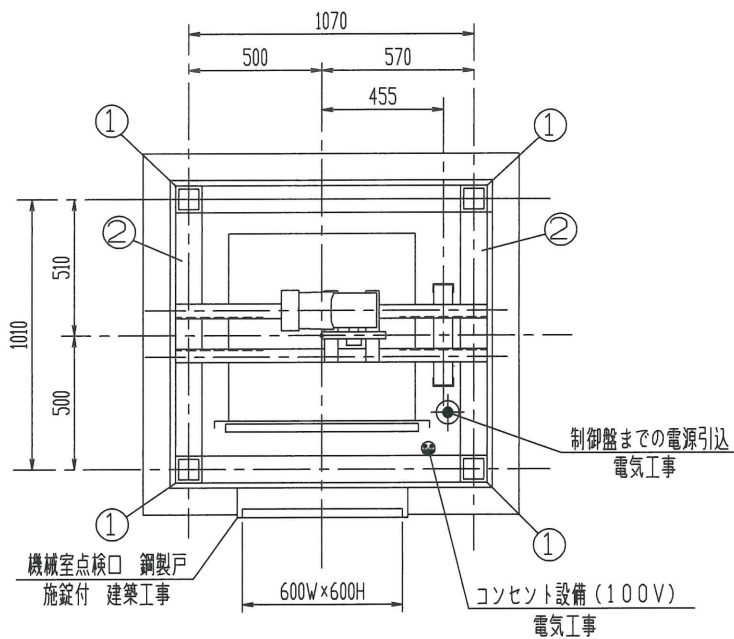


機械室平面図 S = 1 : 2 0

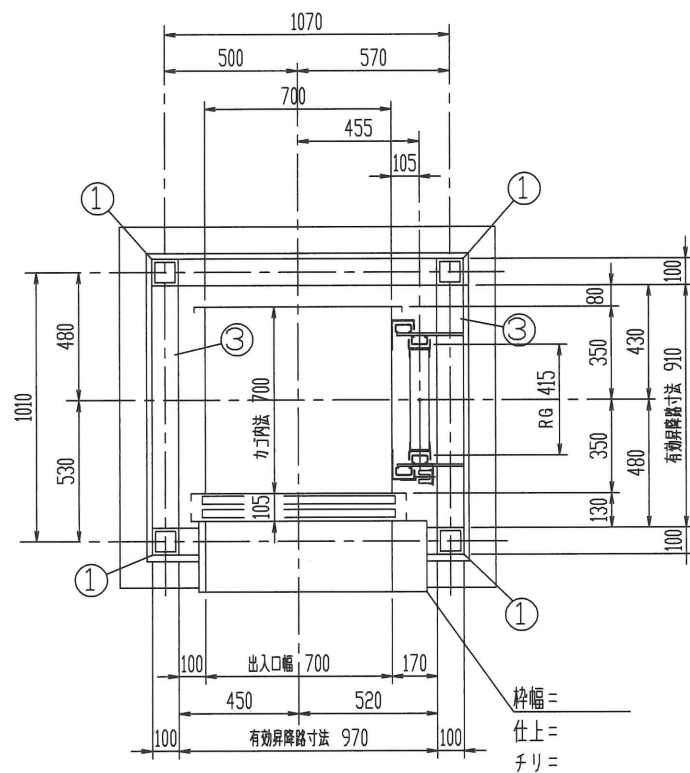


昇降路平面図 S = 1 : 2 0

建築工事


符号	部材	名称
①	□100×100×3.2	柱
②	H100×100×6×8	マシソビーム受け
③	C100×50×20×3.2	レールブラケット受け
④	C100×50×20×3.2	三方枠取付材

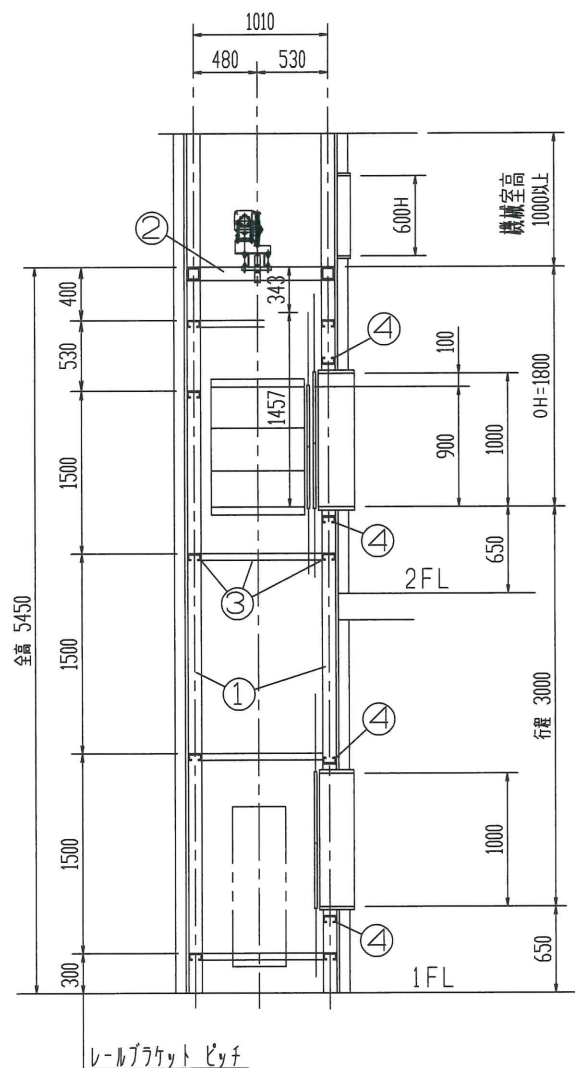

昇降路断面図 S = 1 : 4 0

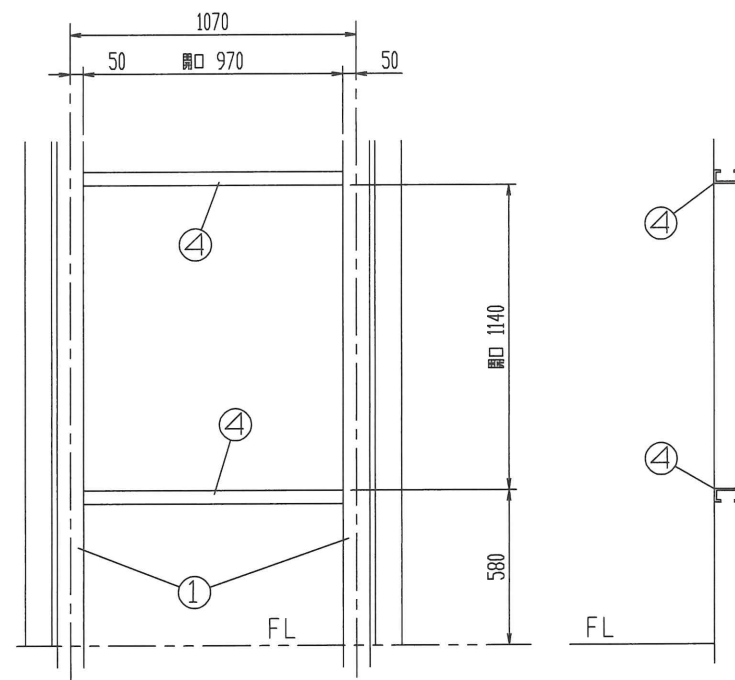

出入口正面鉄骨孔明図及び断面図 S = 1 : 2 0

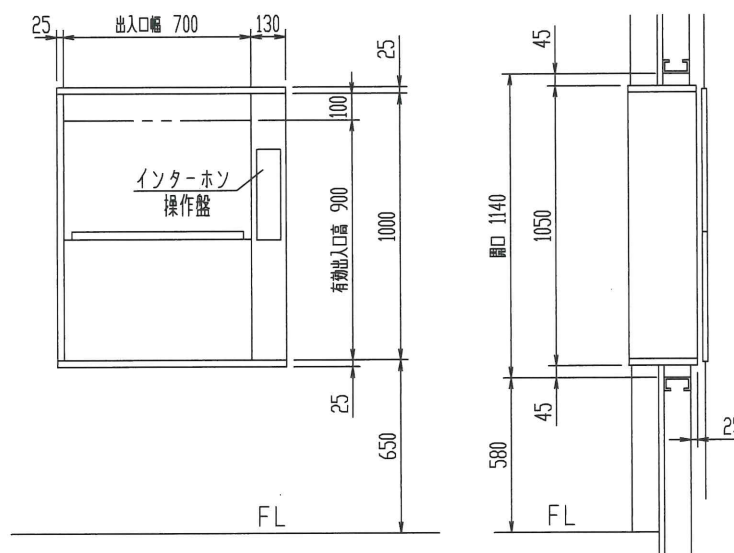

出入口正面図及び断面図 S = 1 : 2 0

仕 様	
用途	小荷物用
型式	ST-100-S45
最大積載量	100kg
電動機	3相 200V 60Hz 0.75kW
昇降速度	45 m/min
制御方式	インバータ制御
操作方式	相互階操作方式
行程	3 m 000
全高	5 m 450
停止個所	1, 2 階 2 停止
カゴ内法	700W× 700D× 900H
有効出入口寸法	700W× 900H
出入口扉 (手)	2枚扉上下開き式
カゴ扉 (手)	2枚扉上下開き式
標示装置	使用中灯・位置表示灯 (到着灯兼用)
連絡装置	インターホン
ワイヤロープ	径 6mm/m 2本掛
ガイドレール	カゴ側 □60×30×10 ウェイト側 □60×30×10
安全装置	ドアスイッチ, ドアロック
カウンターウェイト	45% 加減式
その他の装置	到着ブザー, 扉開放厳禁ブザー 空転防止装置,

出入口意匠	
三方枠	鋼板1.6tウレタン樹脂塗装
扉	鋼板1.6tウレタン樹脂塗装
臍板	ステンレス鋼板1.5tヘヤライン仕上

カゴ意匠	
天井	鋼板1.6tウレタン樹脂塗装
壁	鋼板1.6tウレタン樹脂塗装
床	ステンレス鋼板1.5tヘヤライン仕上
棚板 (二段)	ステンレス鋼板1.5tヘヤライン仕上
扉	鋼板1.6tウレタン樹脂塗装

※出入口は板厚1.5mm以上であり、エレベータ協会標準J-EAS-207Aに定めた構造を採用していますので、平12建第1369号による特定防火設備と見なされます。

除外工事。確認事項

建築工事関係除外工事

1. 昇降路の築造及びビッド防水工事。
2. 各階出入口の孔あけ工事。
3. 三方枠取付後の三方枠回りのモルタル詰め及び仕上工事。
4. 機械室の築造工事及び点検口 (施錠付鋼板製扉式) 設置工事。
5. 昇降路頂部又は機械室天井部の煙感知機取付工事。
6. 機械室天井又は昇降路頂部にフック (0.5ton) の設置工事。

設備工事関係除外工事

1. 動力電源 (接地線を含む) 及び照明用電源 (AC100V) の、機械室制御盤迄の引込工事。
2. 機械室の照明設備及び点検用コンセント設備工事。

確 認 事 項

1. 昇降路及び機械室内に他用途の配管、ダクトが露出しないこと。
2. 昇降路壁には配管類を埋め込まないこと。
3. 機械室出入口扉は施錠付鋼板製とすること。
4. 電源電圧の変動率は+5%~-5%以内のこと。

取 扱			
小荷物専用昇降機据付図			
工番	担当	製図	日付
サソリフト 株式会社 サソリフト			
図番	ST-100-S45		