
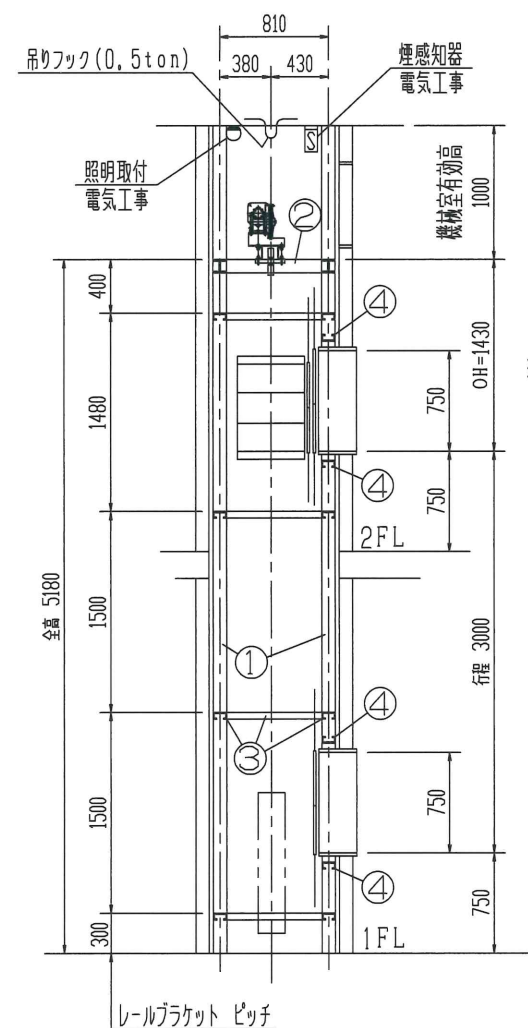
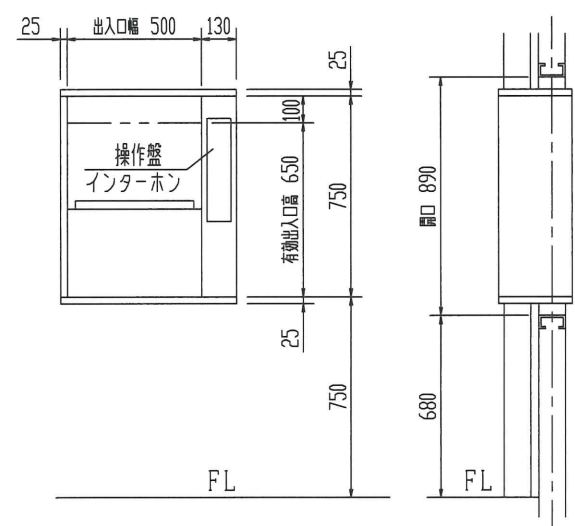
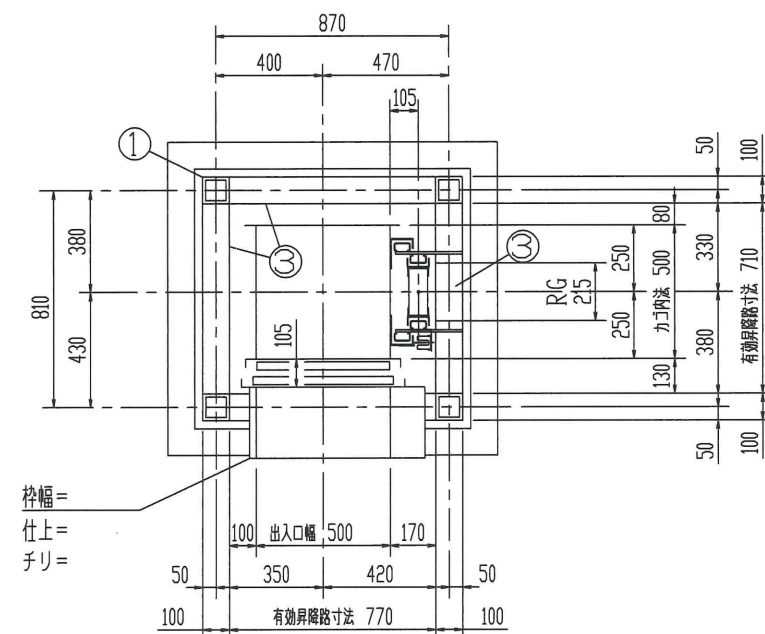
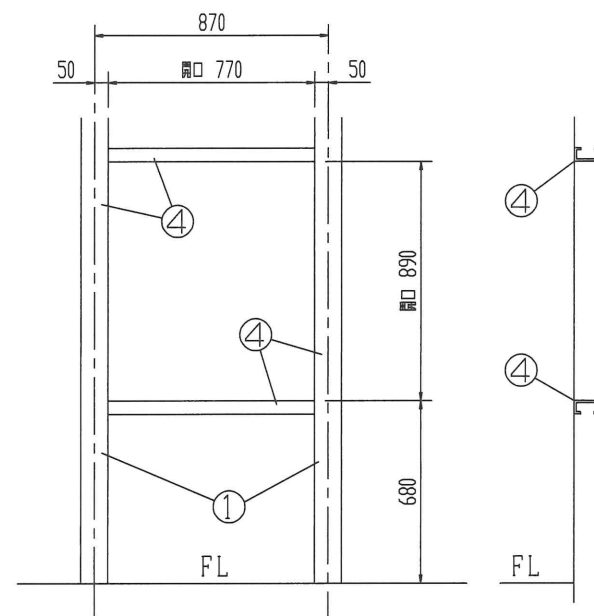


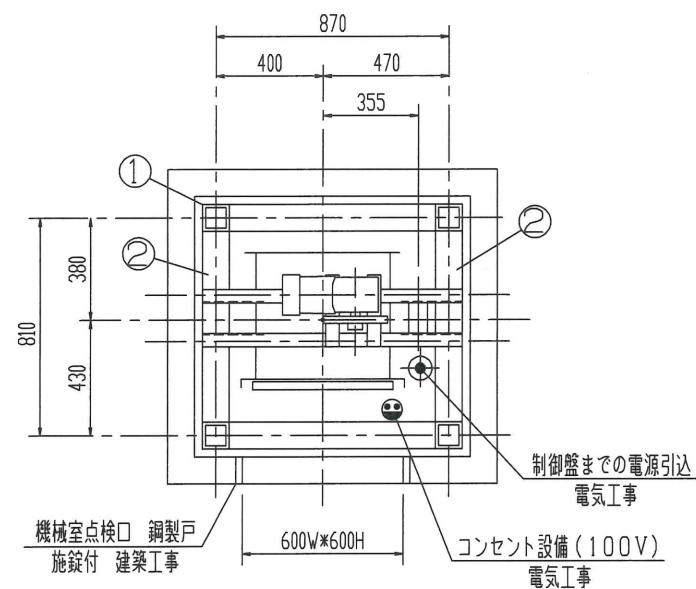

仕 様	
用途	荷物用
型式	ST-30-S45
最大積載量	30 kg
電動機	3相200V 60Hz 0.75kW
昇降速度	45m/min
制御方式	インバータ制御
操作方式	相互階操作方式
行程	3 m 000
全高	5 m 180
停止個所	1~2 階 2 停止
カゴ内法	500W× 500D×650 H
出入口有効寸法	500W×650 H
出入口扉（手）	2枚扉上下開き式
カゴ扉（手）	2枚扉上下開き式
標示装置	使用中灯・位置表示灯（到着灯兼用）
連絡装置	インターホン
ワイヤロープ	径 6 m/m 2本掛
ガイドレール	カゴ側 □60×30×10
	ウエイト側 □60×30×10
安全装置	ドアスイッチ、ドアロック
カウンターウエイト	45% 加減式
その他の装置	到着ブザー、扉開放厳禁ブザー、
	空転防止装置
	出入口扉＝防煙対策済

出入口意匠	
三方枠	銅板1.6tウレタン樹脂塗装
扉	銅板1.6tウレタン樹脂塗装
牆板	ステンレス銅板1.5tヘヤーライン仕上

カゴ意匠	
天井	銅板1.6tウレタン樹脂塗装
壁	銅板1.6tウレタン樹脂塗装
床	ステンレス銅板1.5tヘヤーライン仕上
棚板(二段)	ステンレス銅板1.5tヘヤーライン仕上
扉	銅板1.6tウレタン樹脂塗装

※出入口は板厚1.5mm以上であり、エレベータ協会標準JEAS-207Aに定めた構造を採用していますので、平12建告第1369号による特定防火設備と見なされます。

除外工事。確認事項

建筑工事

1. 昇降路の築造及びピット防水工事。
2. 各階出入口の孔あけ工事。
3. 三方枠取付後の三方枠内りのモルタル詰め及び仕上工事。
4. 機械室の築造工事及び同点検口（施設付銅板製扉一式）設置工事。
5. 昇降路頂部又は機械室天井部の煙感知機取付工事。
6. 機械室天井又は昇降路頂部にフック（0.5ton）の設置工事。

設備工事

1. 動力電源（接地線を含む）の、機械室制御盤迄の引入工事。
2. 機械室の点検用コンセント設備工事。

確 認 事 項

1. 昇降路及び機械室内に他用途の配管、ダクトが露出しないこと。
2. 昇降路壁には配管類を埋め込まないこと。
3. 機械室出入口扉は施錠付鋼板製とすること。
4. 電源電圧の変動率は+5～-5%以内のこと。

				殿納	
小荷物専用昇降機据付図					
工番		担当		製図	
				日付	
サンリフト		株式会社 サンリフト			
図番		ST-30-S45			