



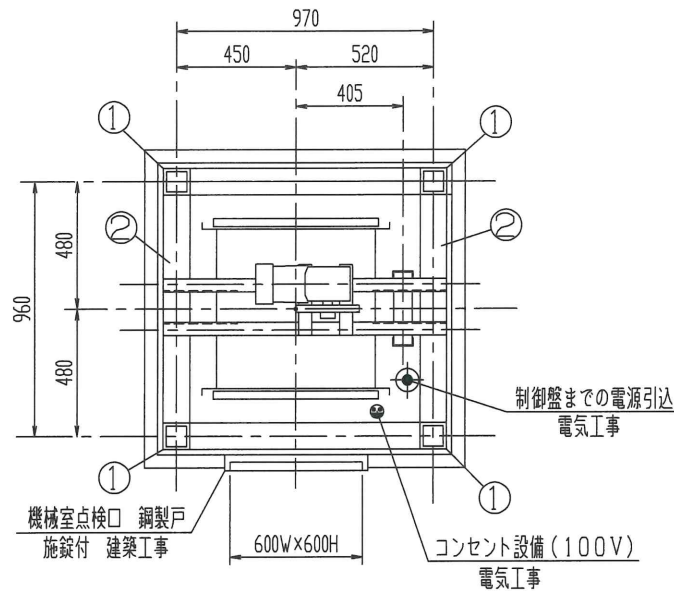


機械室平面図 S = 1 : 20

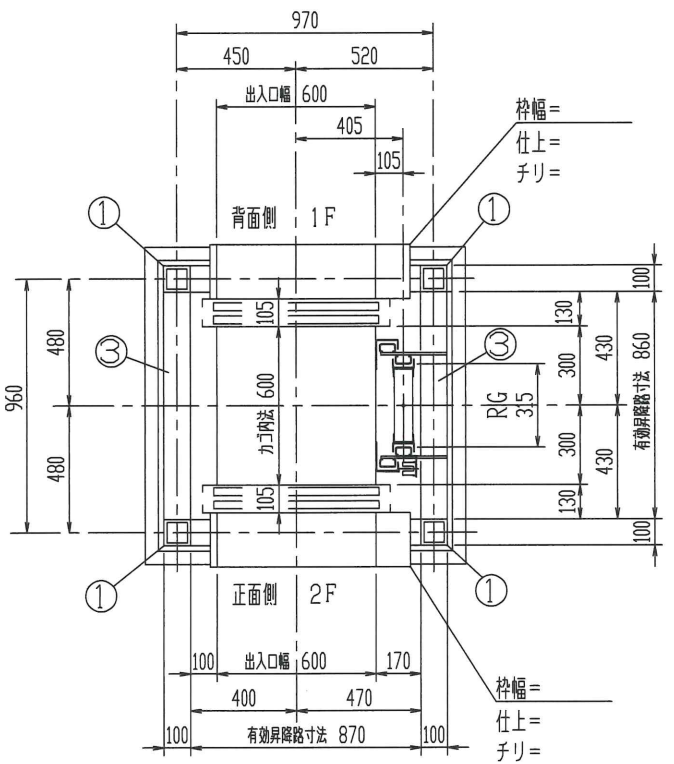


昇降路平面図 S = 1 : 20


| 建築工事 |                |            |
|------|----------------|------------|
| 符号   | 部材             | 名称         |
| ①    | □100×100×3.2   | 柱          |
| ②    | H100×100×6×8   | マシンビーム受け   |
| ③    | C100×50×20×3.2 | レールブラケット受け |
| ④    | C100×50×20×3.2 | 三方枠取付材     |

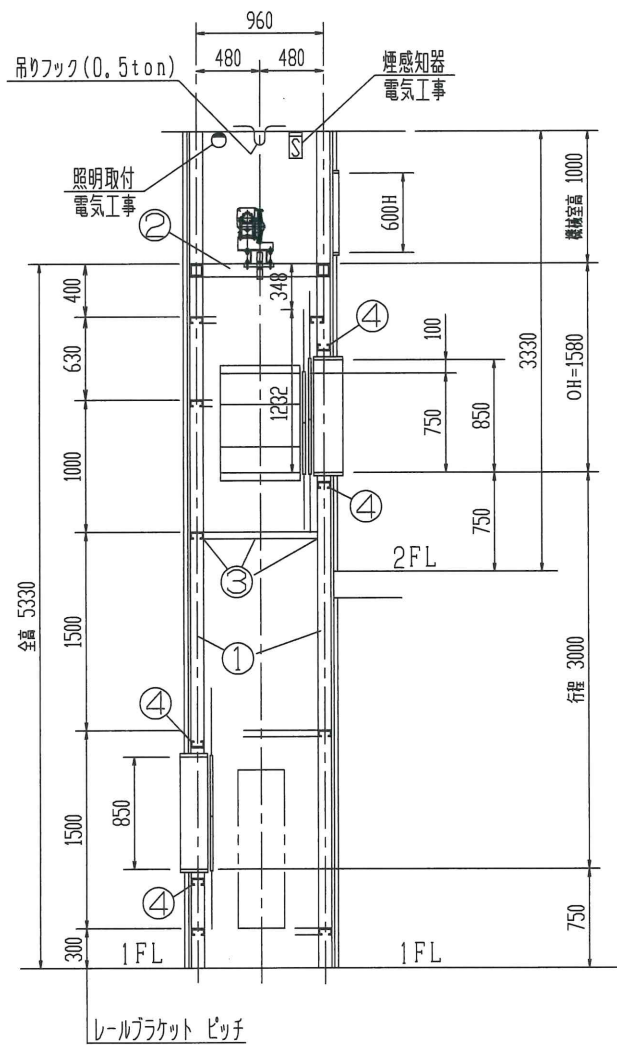

昇降路断面図 S = 1 : 40

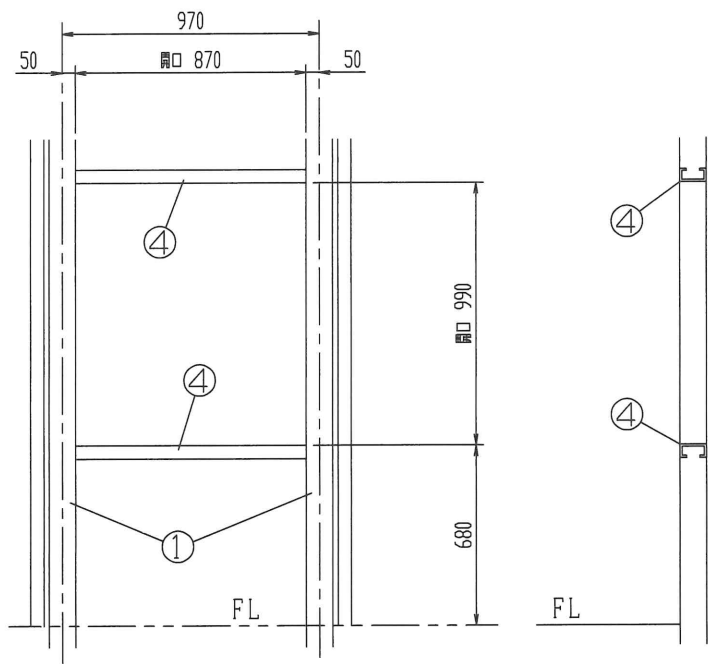

出入口正面鉄骨孔明図及び断面図 S = 1 : 20

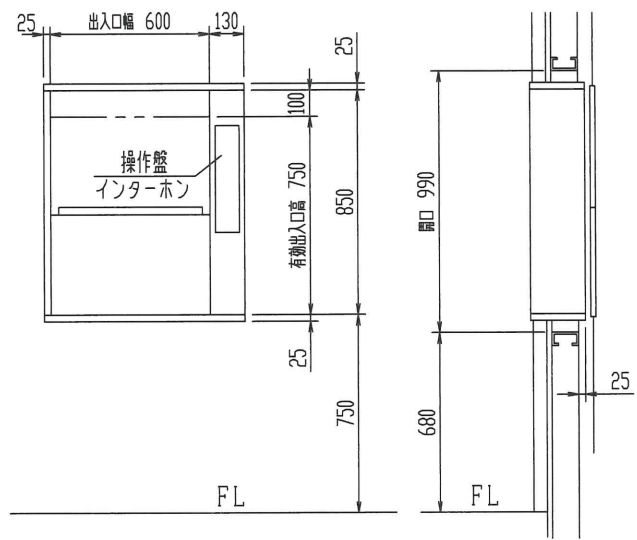

出入口正面図及び断面図 S = 1 : 20

本図は正面側2F出入口を示す、背面側1F出入口は本図と左右勝手反対とする。

| 仕 様      |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| 用途       | 小荷物用                                            |
| 型式       | ST-50-D45                                       |
| 最大積載量    | 50 kg                                           |
| 電動機      | 3相 200V 60 Hz 0.75kW                            |
| 昇降速度     | 45 m/min                                        |
| 制御方式     | インバータ制御                                         |
| 操作方式     | 相互階操作方式                                         |
| 行程       | 3 m 000                                         |
| 全高       | 5 m 330                                         |
| 停止箇所     | 正面側 2 階<br>背面側 1 階 2 停止                         |
| カゴ内法     | 600W× 600D× 750H                                |
| 有効出入口寸法  | 600W× 750H                                      |
| 出入口扉(手)  | 2枚扉上下開き式                                        |
| カゴ扉(手)   | 2枚扉上下開き式                                        |
| 標示装置     | 使用中灯・位置表示灯(到着灯兼用)                               |
| 連絡装置     | インターホン                                          |
| ワイヤロープ   | 径 6 m/m 2本掛                                     |
| ガイドレール   | カゴ側 □60×30×10<br>ウエイト側 □60×30×10                |
| 安全装置     | ドアスイッチ, ドアロック                                   |
| カウンタウエイト | 45% 加減式                                         |
| その他の装置   | 到着ブザー, 扉開放厳禁ブザー<br>空転防止装置,<br>出入口扉=遮炎対策済(相じゃくり) |

| 出入口意匠 |                     |
|-------|---------------------|
| 三方枠   | 銅板1.6tウレタン樹脂塗装      |
| 扉     | 銅板1.6tウレタン樹脂塗装      |
| 膳板    | ステンレス銅板1.5tヘヤーライン仕上 |

| カゴ意匠   |                     |
|--------|---------------------|
| 天井     | 銅板1.6tウレタン樹脂塗装      |
| 壁      | 銅板1.6tウレタン樹脂塗装      |
| 床      | ステンレス銅板1.5tヘヤーライン仕上 |
| 棚板(二段) | ステンレス銅板1.5tヘヤーライン仕上 |
| 扉      | 銅板1.6tウレタン樹脂塗装      |

※出入口は板厚1.5mm以上であり、エレベータ協会標準JEAS-207Aに定めた構造を採用していますので、平12建告第1369号による特定防火設備と見なされます。

#### 除外工事。確認事項

##### 建築工事関係除外工事

- 1.昇降路の築造及びビット防水工事。
- 2.各階出入口の孔あけ工事。
- 3.三方枠取付後の三方枠回りのモルタル詰め及び仕上工事。
- 4.機械室の築造工事及び同点検口(施錠付銅板製扉一式)設置工事。
- 5.昇降路頂部又は機械室天井部の煙感知機取付工事。
- 6.機械室天井又は昇降路頂部にフック(0.5ton)の設置工事。

##### 設備工事関係除外工事

- 1.動力電源(接地線を含む)及び照明用電源(AC100V)の、機械室制御盤迄の引込工事。
- 2.機械室の照明設備及び点検用コンセント設備工事。

##### 確 認 事 項

- 1.昇降路及び機械室内に他用途の配管、ダクトが露出しないこと。
- 2.昇降路壁には配管類を埋め込まないこと。
- 3.機械室出入口扉は施錠付銅板製とすること。
- 4.電源電圧の変動率は+5～-5%以内のこと。

| 取 扱              |           |    |    |
|------------------|-----------|----|----|
| 小荷物専用昇降機据付図      |           |    |    |
| 工番               | 担当        | 製図 | 日付 |
|                  |           |    |    |
| サンリフト 株式会社 サンリフト |           |    |    |
| 図番               | ST-50-D45 |    |    |